航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
品名又は件名	床免震材	入基LPS － Q － 51007	
		承認	平成 26 年 1 月 17 日
		作成	平成 26 年 1 月 17 日
		改正	平成　年　月　日
			平成　年　月　日
		作成部隊等名	第4補給処保管部

1．　総則

1．1　適用範囲　この仕様書は、第４補給処保管部で使用する床免震材の調達について規定する。

1．2　納入場所　航空自衛隊入間基地 第４補給処保管部（別図第１による。）

2．　製品に関する要求

2．1　一般事項　床免震材の仕様は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。なお、この仕様書に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2．2　品名等　この仕様書で調達する製品の品名、カタログ製品名及び敷設面積は、下表による。

表－品名等

品名	カタログ製品名	敷設面積（誤差）
床免震材	アブフロアー（ＫＳ－１９９２） （株）金澤製作所， ミューソレーター（ＡＳＪ－Ｈ） アイディールブレーン（株） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	１，００７㎡ （±０．５㎡）

2．3　製品の要求諸元については、次による。

a）　免震機構　滑り免震機構であること。

b）　厚さ　上板及び下板併せて５mm以下

c）　耐荷重　２０ｔ／㎡以上

d）　公的機関の耐震試験により、震度７に対し震度５以下に揺れを軽減する能力を有すること。

e）　５ｔフォークリフトの乗り入れ（走行及び荷役作業）ができること。

f）　撤去が可能であること。

g）　上板５００mm×５００mm以上

h）　下板５００mm×５００mm以上

品名又は件名	床免震材

３．　納品に関する指示
３．１　搬入及び設置調整を含むものとし、設置場所は別図第２及び第３による。
３．２　床面を改修することなく設置を行うこと。
３．３　免震対策が必要な面積に対し過不足なく保護シートを敷設すること。
３．４　取扱説明書（会社刊行技術資料）は、耐震試験結果報告書を含んだものを１部添付するものとする。

４．　発生屑の処理　納品により生じた発生屑は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「再生資源の利用の促進に関する法律」並びにその他関係法令等に従い、適切に処理するものとする。

５．　監督・検査　監督及び検査は、契約担当官等の定める監督・検査実施要領に基づき実施する。

６．　安全管理
６．１　契約履行中において、官側の建物又は物品に損害を与えた場合は、監督官に報告するとともに契約相手方の責において、修復及び賠償を行うものとする。
６．２　契約相手方の監督責任の下に発生した災害又は作業員の負傷については、官側はその補償及び責任は負わない。

７．　品質保証　契約相手方は、品質保証に関して１２ヶ月間の保証を有するものとし、通常の使用における不具合が生じた場合、契約相手方の責によりその不具合の是正に努めなければならない。

８　　その他
８．１　許可なく本仕様書の複製、関係者以外への貸出を厳禁とし、契約履行後、速やかに契約担当官へ返還するものとする。
８．２　契約相手方はこの仕様書に明示なき事項又は疑義を生じた場合、契約担当官等と協議し、その指示を受けなければならない。

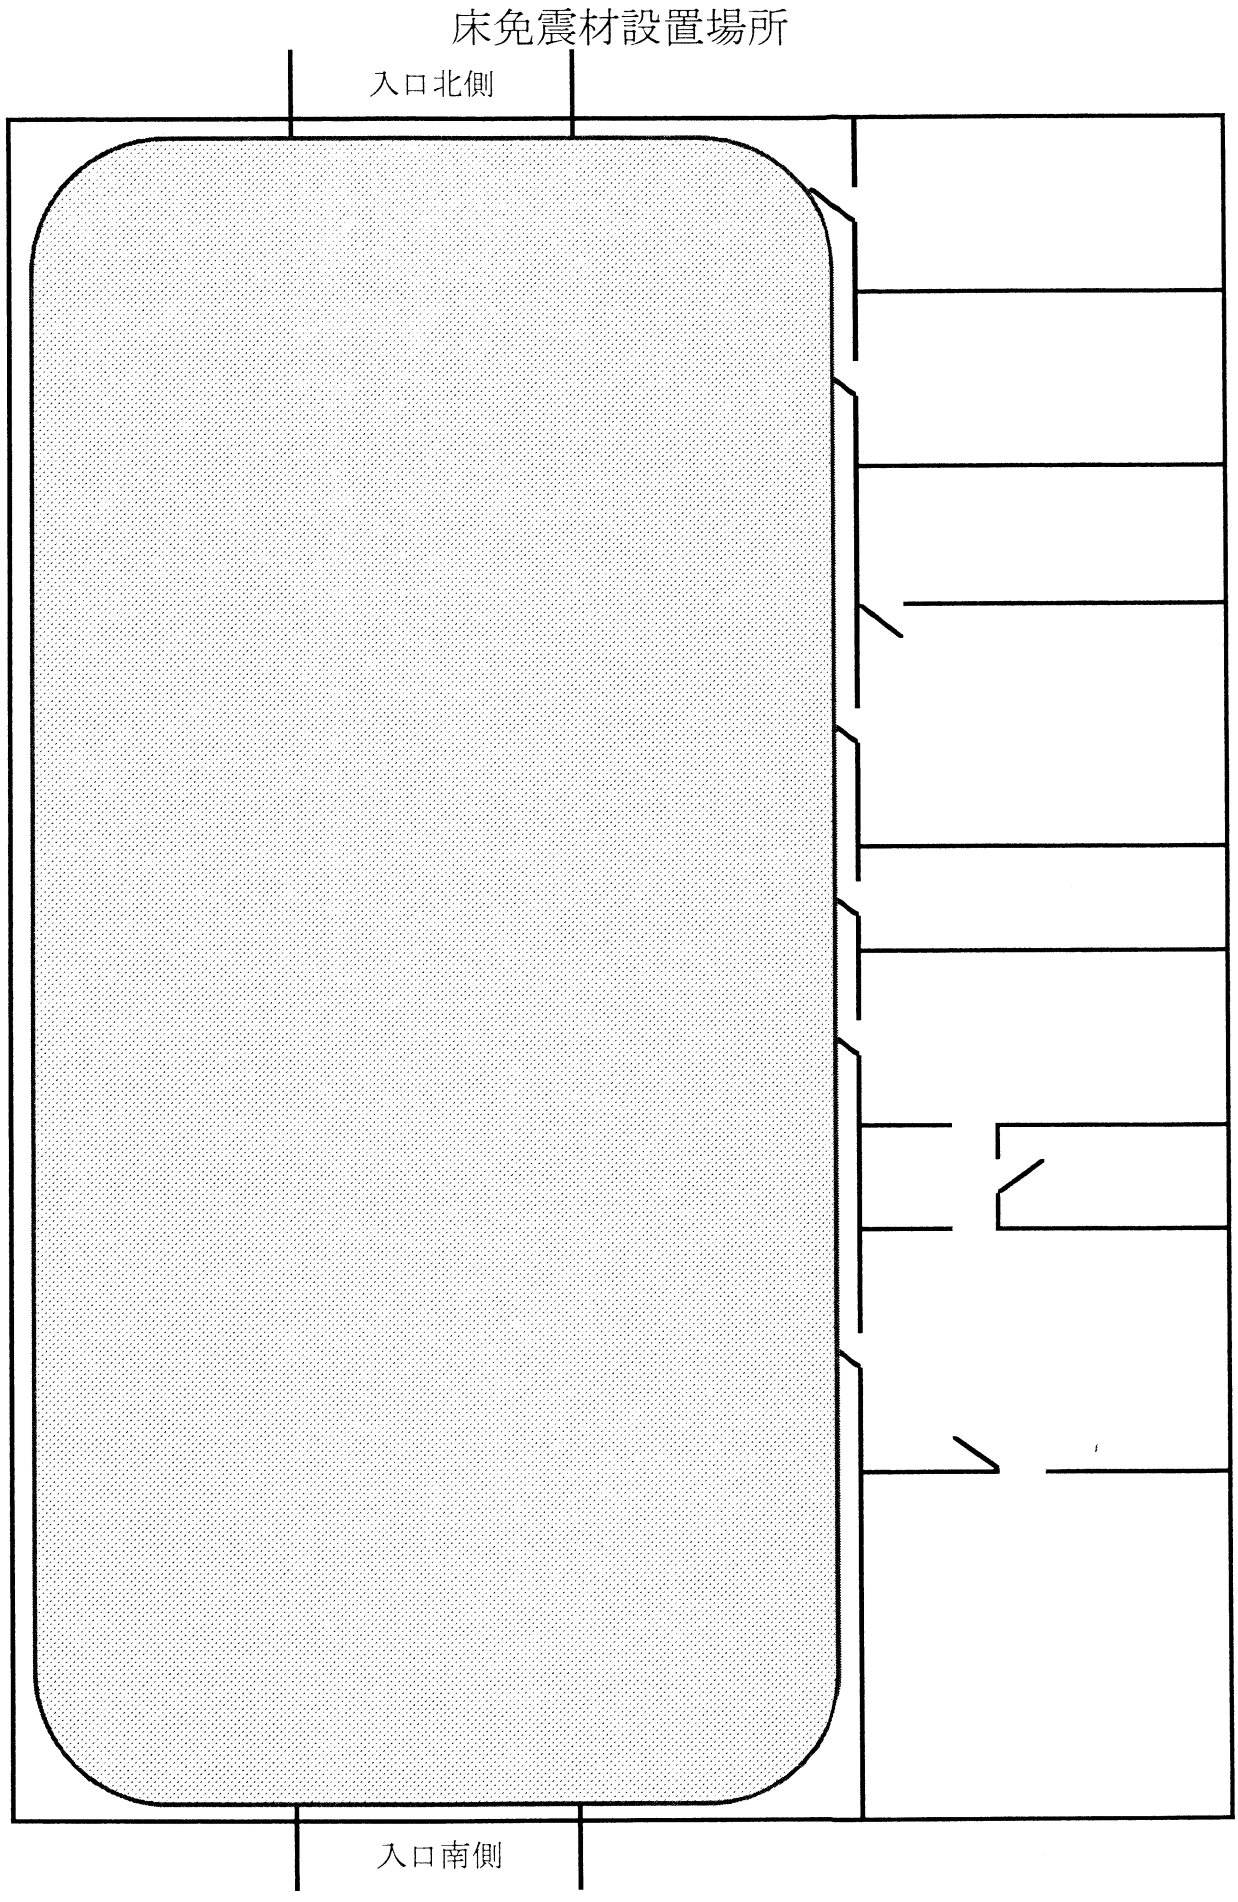
床免震材設置場所
入口北側
入口南側

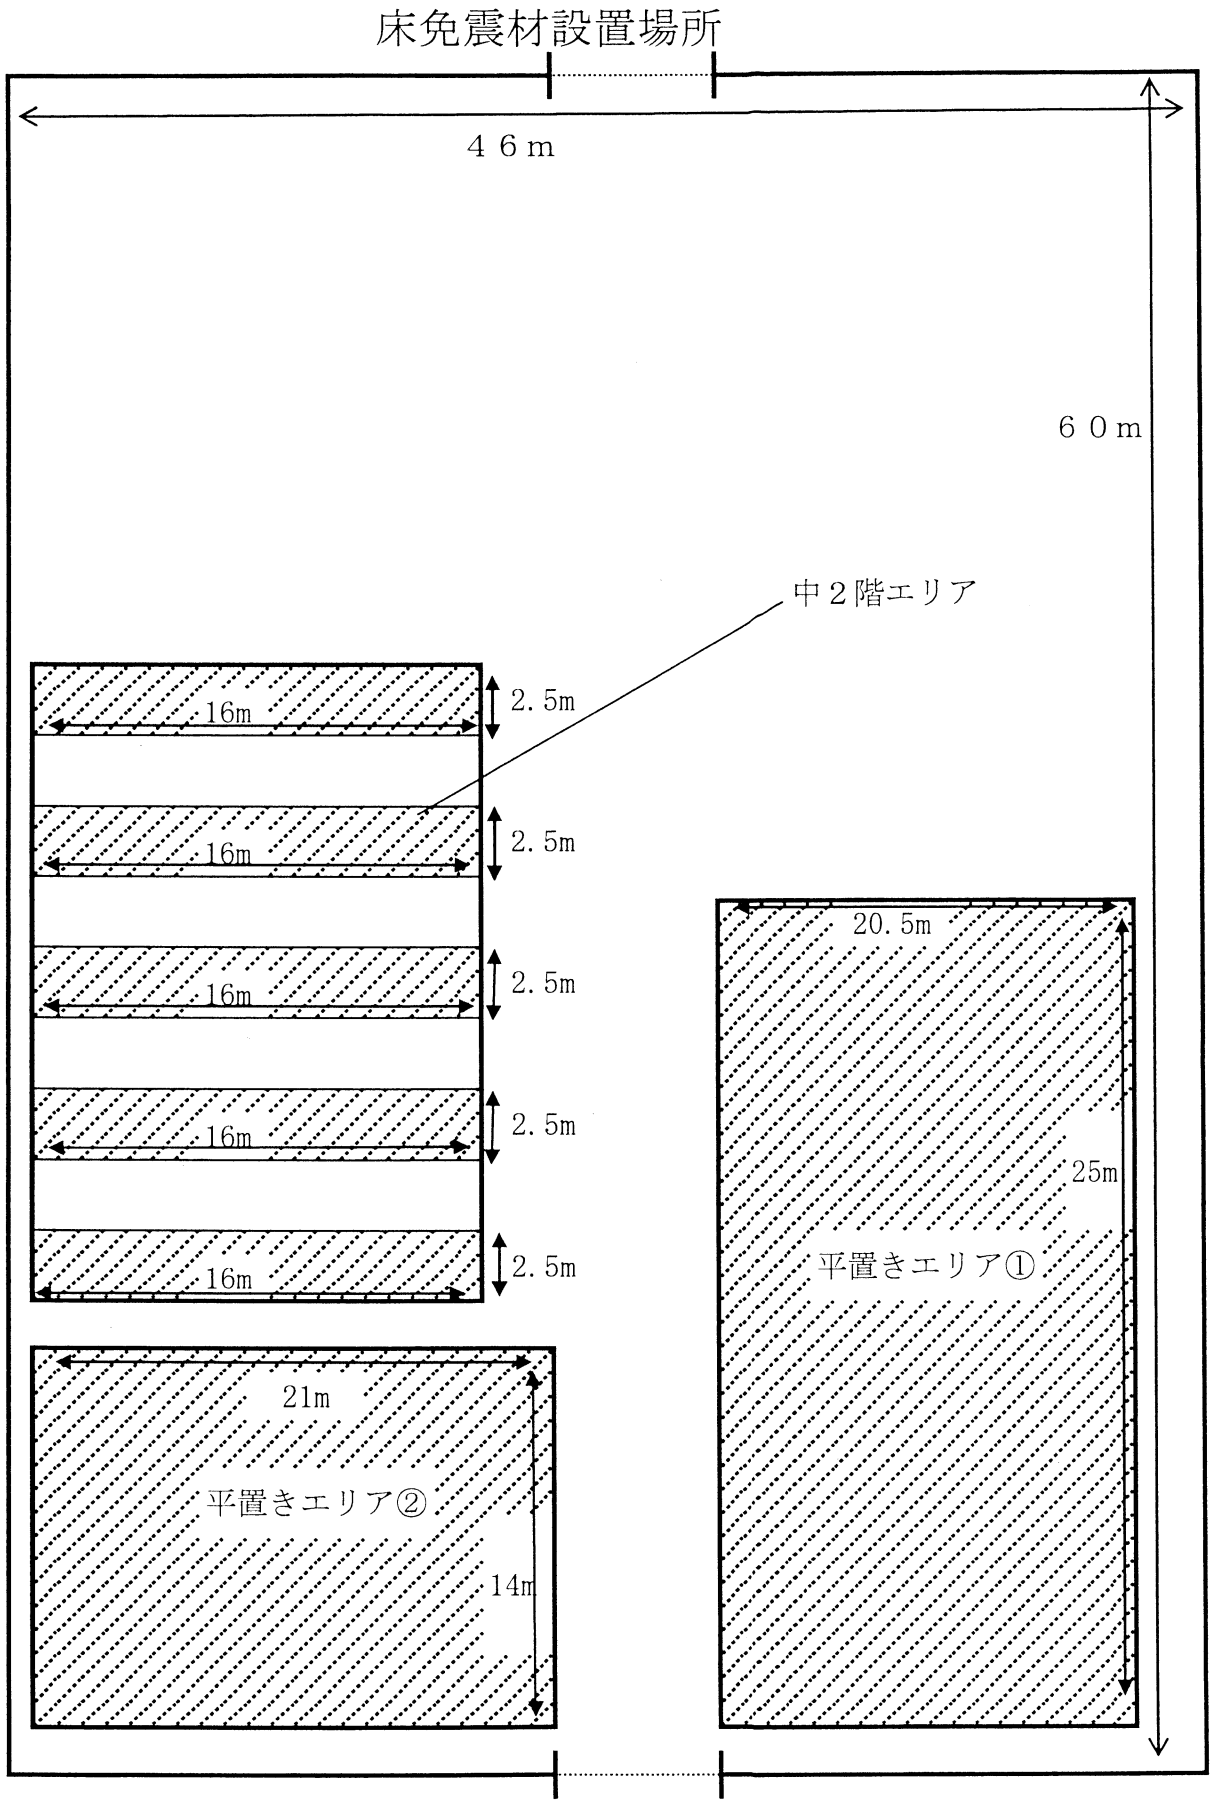
床免震材設置場所
４６ｍ
６０ｍ
中２階エリア
16m
2.5m
16m
2.5m
16m
2.5m
16m
2.5m
16m
2.5m
20.5m
25m
平置きエリア①
21m
平置きエリア②
14m